




PIECES CONTENUES DANS CE DOSSIER		
<u>Dossier</u> <u>Technique</u>	Inventaires des Pièces	Folios
	Schéma fluide de l'installation DT-2 Schéma électrique de commande..... DT-3 Schéma électrique de puissance..... DT-4 Diagramme enthalpique du R12..... DT-5 Diagramme enthalpique du R134a DT-6 Caractéristiques thermodynamiques des R12 et R134a..... DT-7 Relation $\Delta P \Rightarrow HR\%$ DT-8 Symboles et formules..... DT-9 Notice technique sur relais thermiques DT-10 Procédure de conversion vers nouveau fluide..... DT-11 Tableaux des caractéristiques compresseurs DT-12-13 Notice technique sur détendeurs thermostatiques..... DT-14-15 Recherche des fuites de fluide frigorigène..... DT-16	


Groupement académique "Est"		Session 2000		<u>Sujet</u>		tirages
B.E.P. EQUIPEMENTS TECHNIQUES ENERGIE Dominante Froid et Climatisation				code examen :		
Épreuve : EP2 – Épreuve écrite : Analyse d'un dossier et rédaction d'un mode opératoire				Durée : 4 heures	Coef. : 6 Page DT1/16	

SCHEMA FLUIDE DE L'INSTALLATION FRIGORIFIQUE

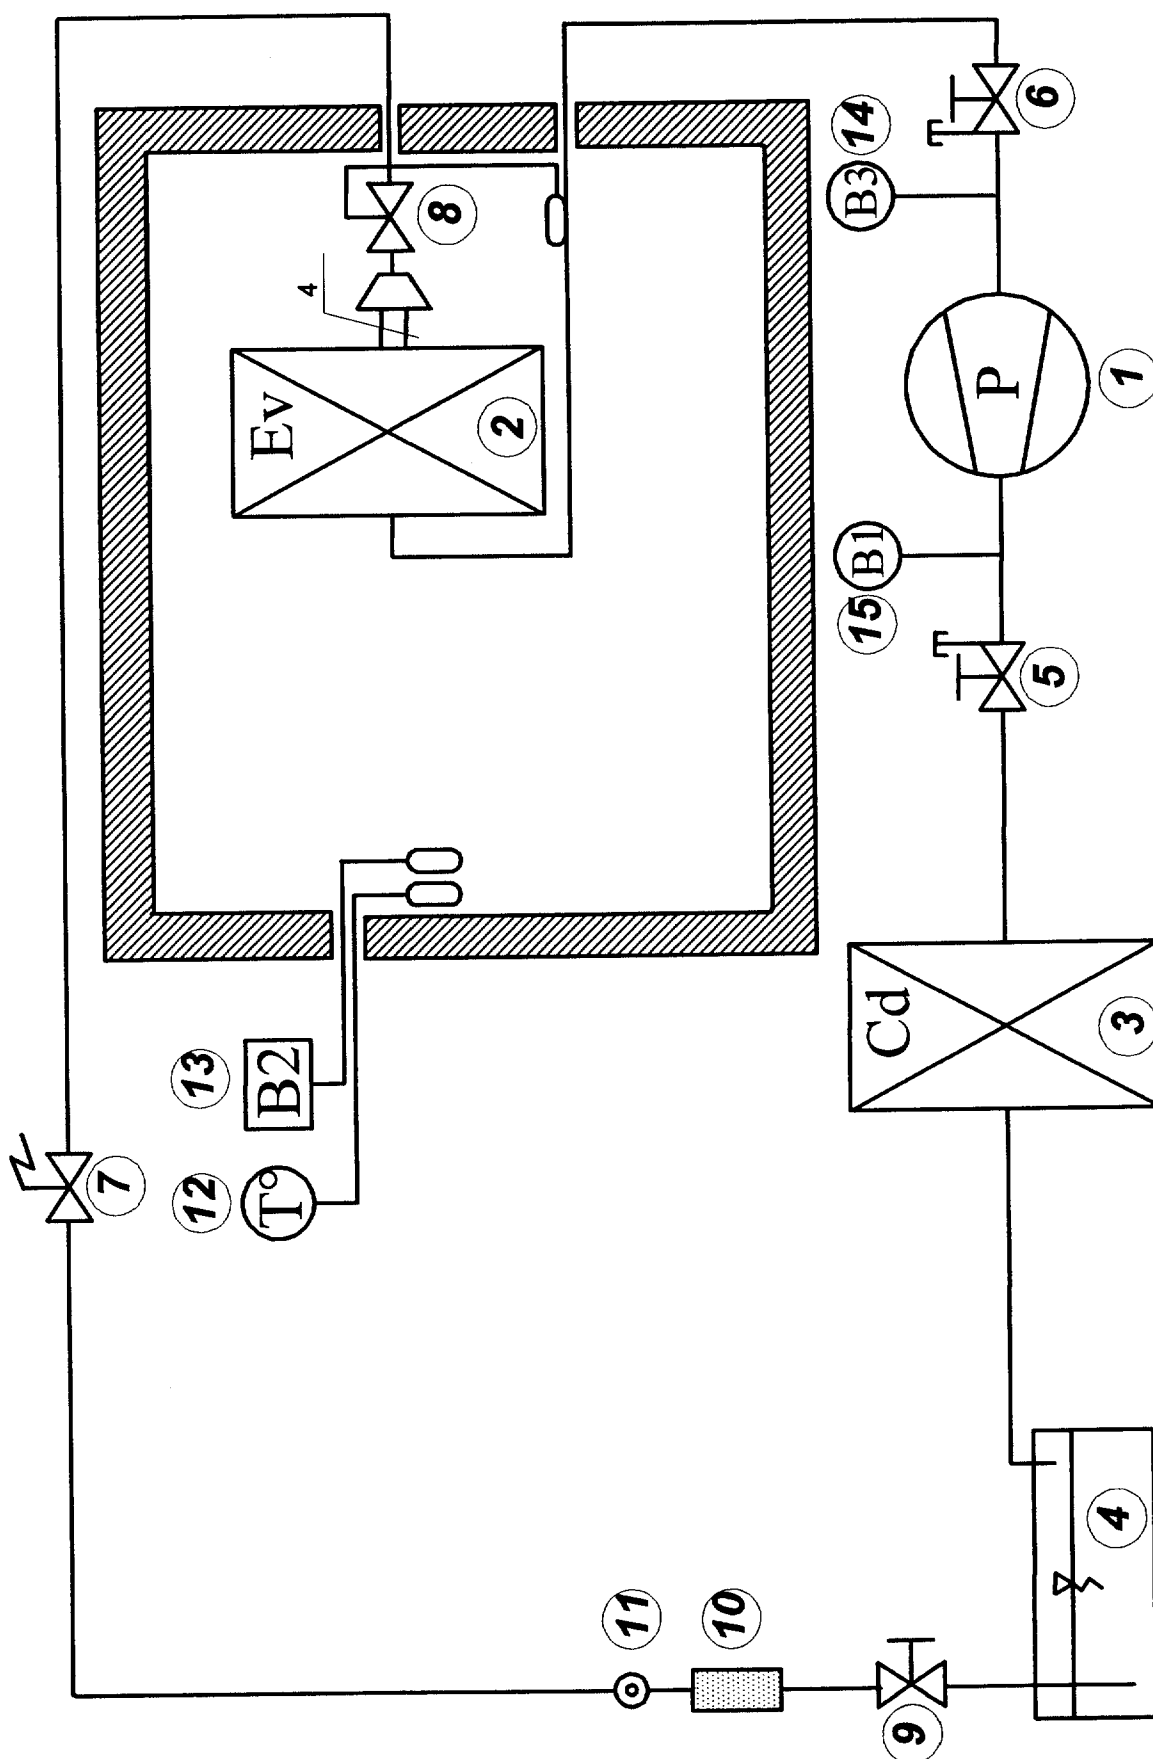

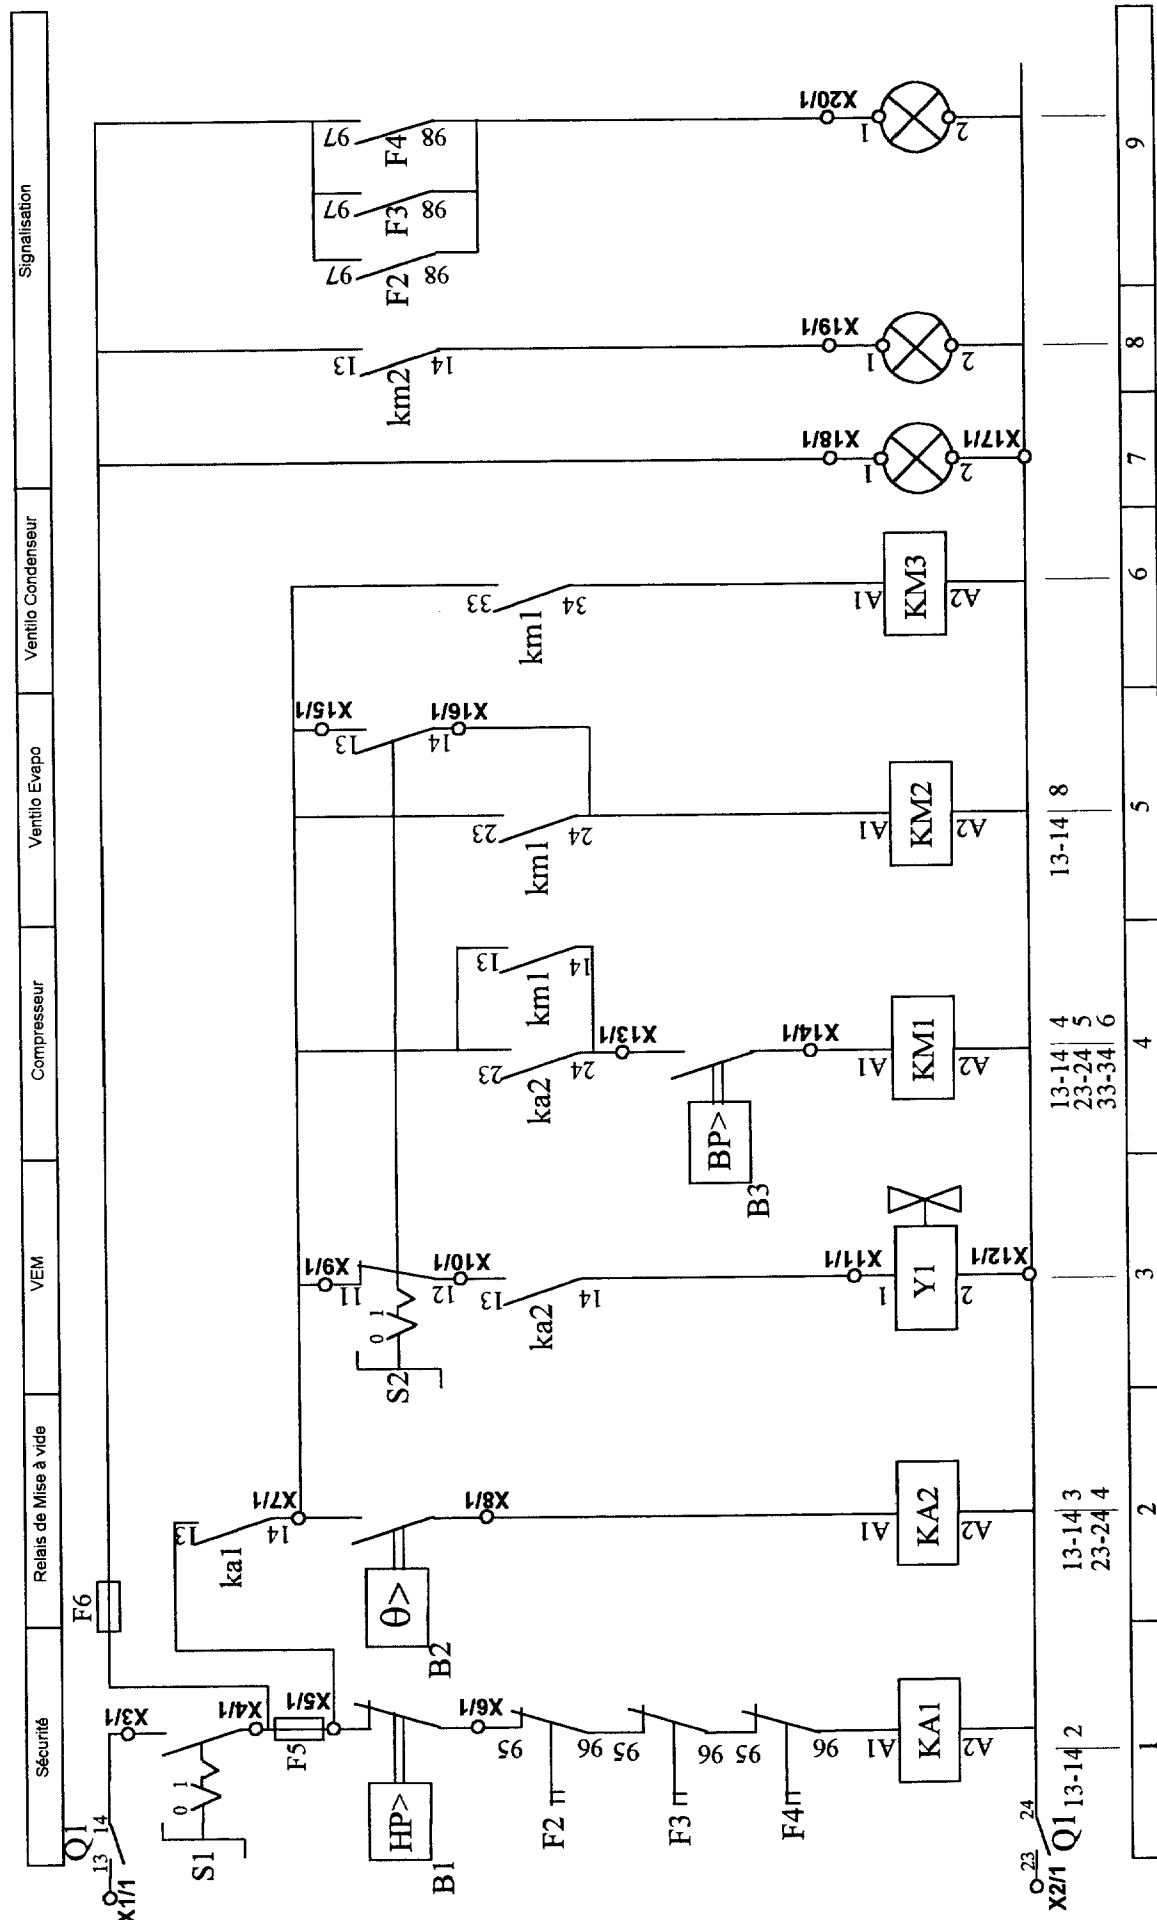

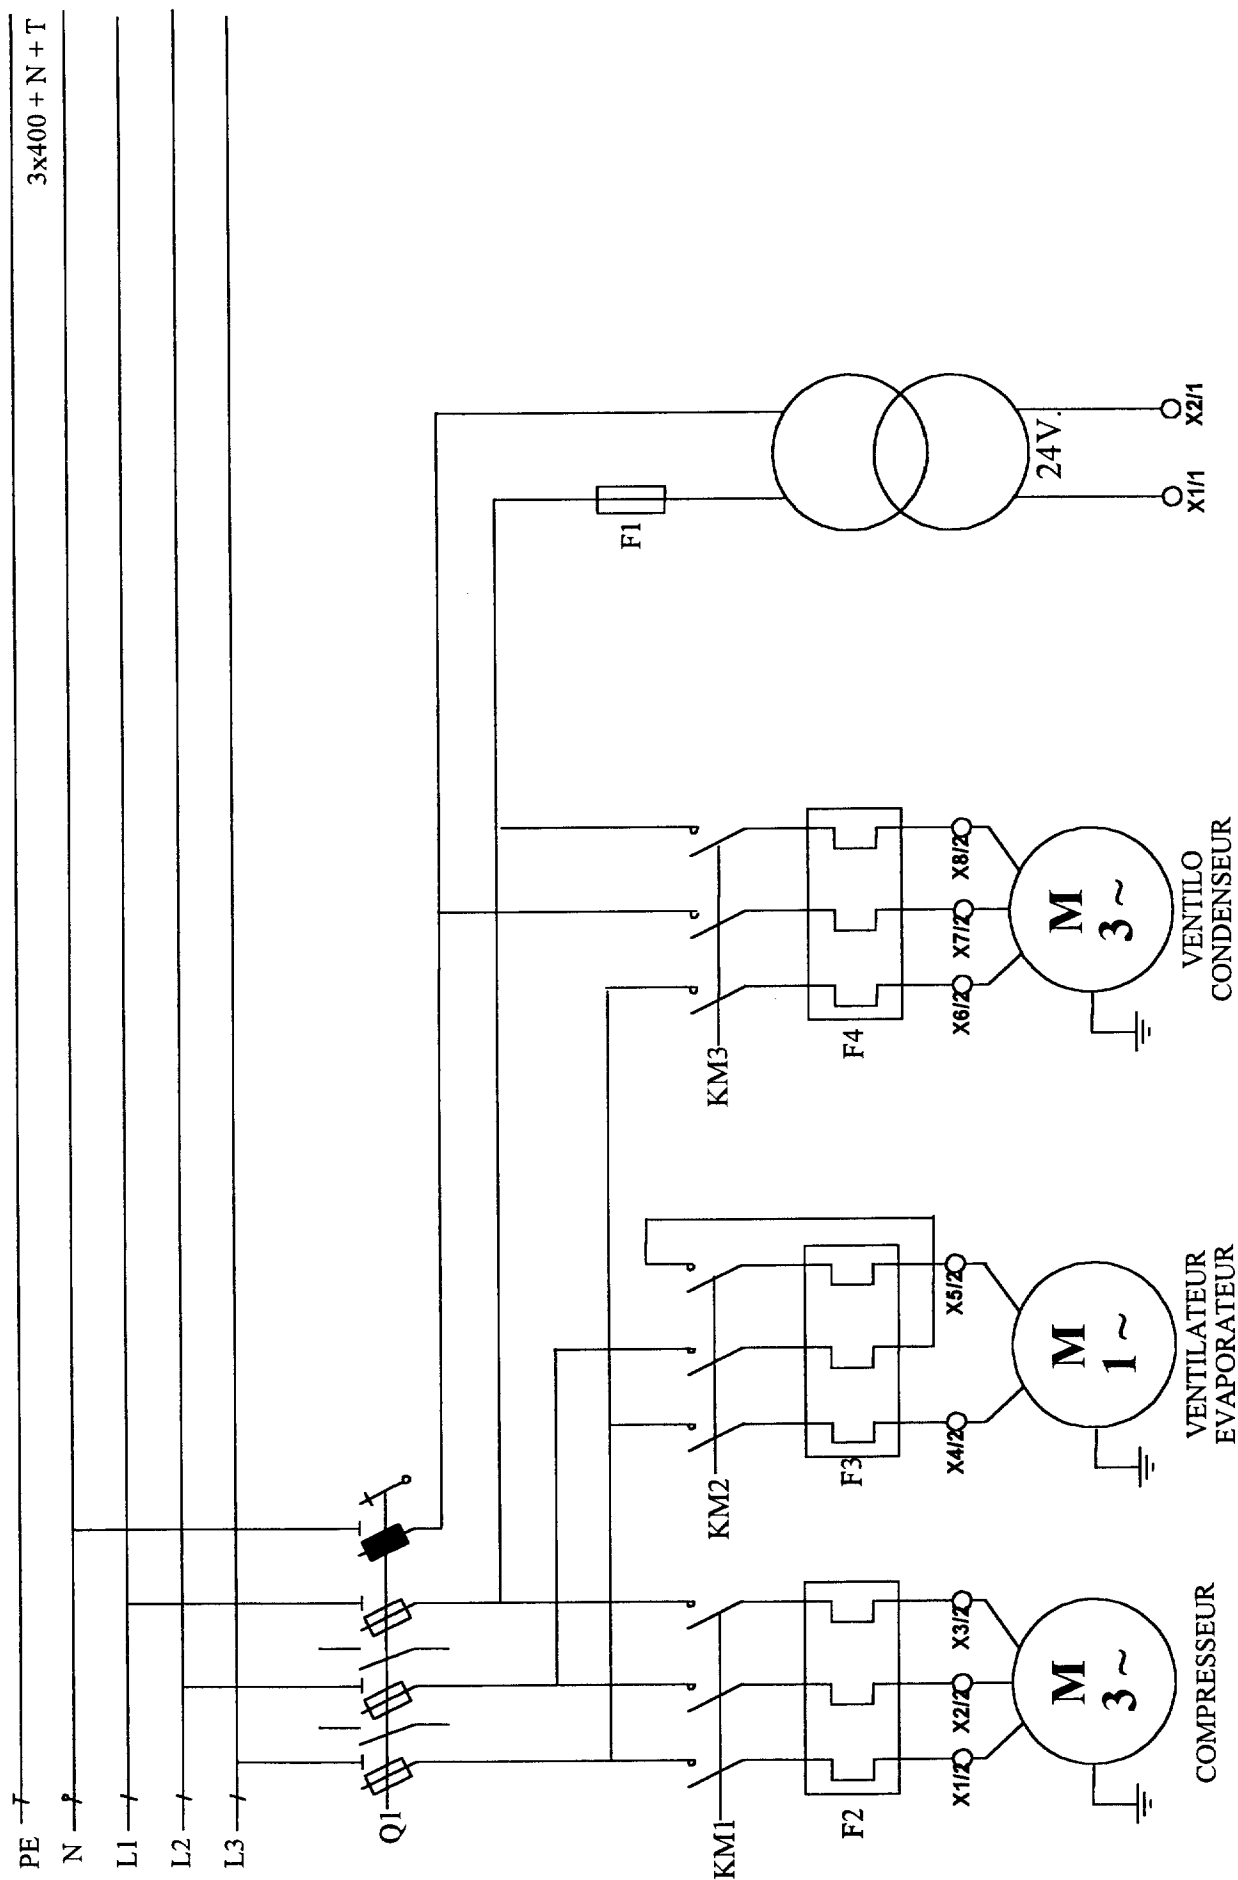

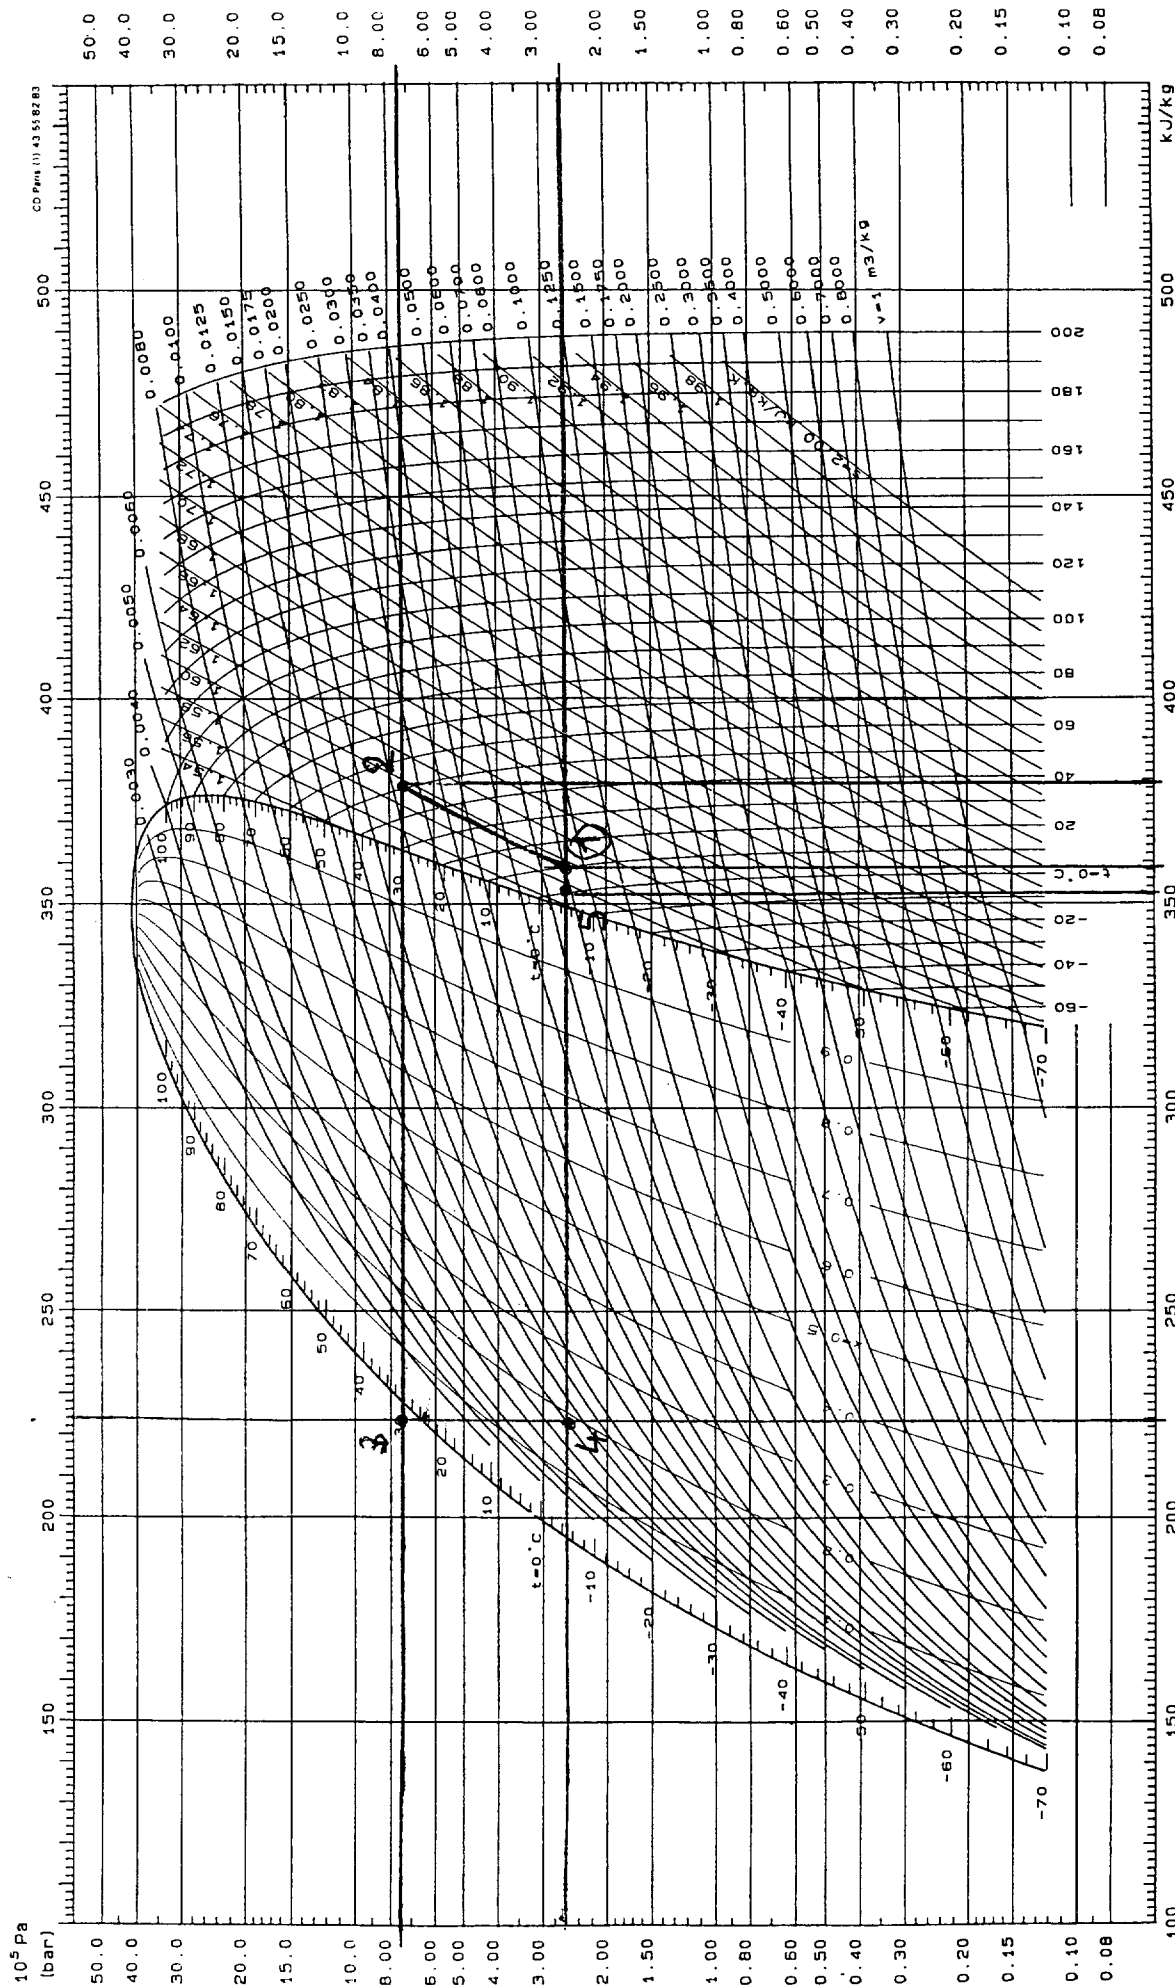




dehon service
LE SERVICE AVANT TOUT.

HFA 134a

(1, 1, 1, 2 Tétrafluoroéthane)

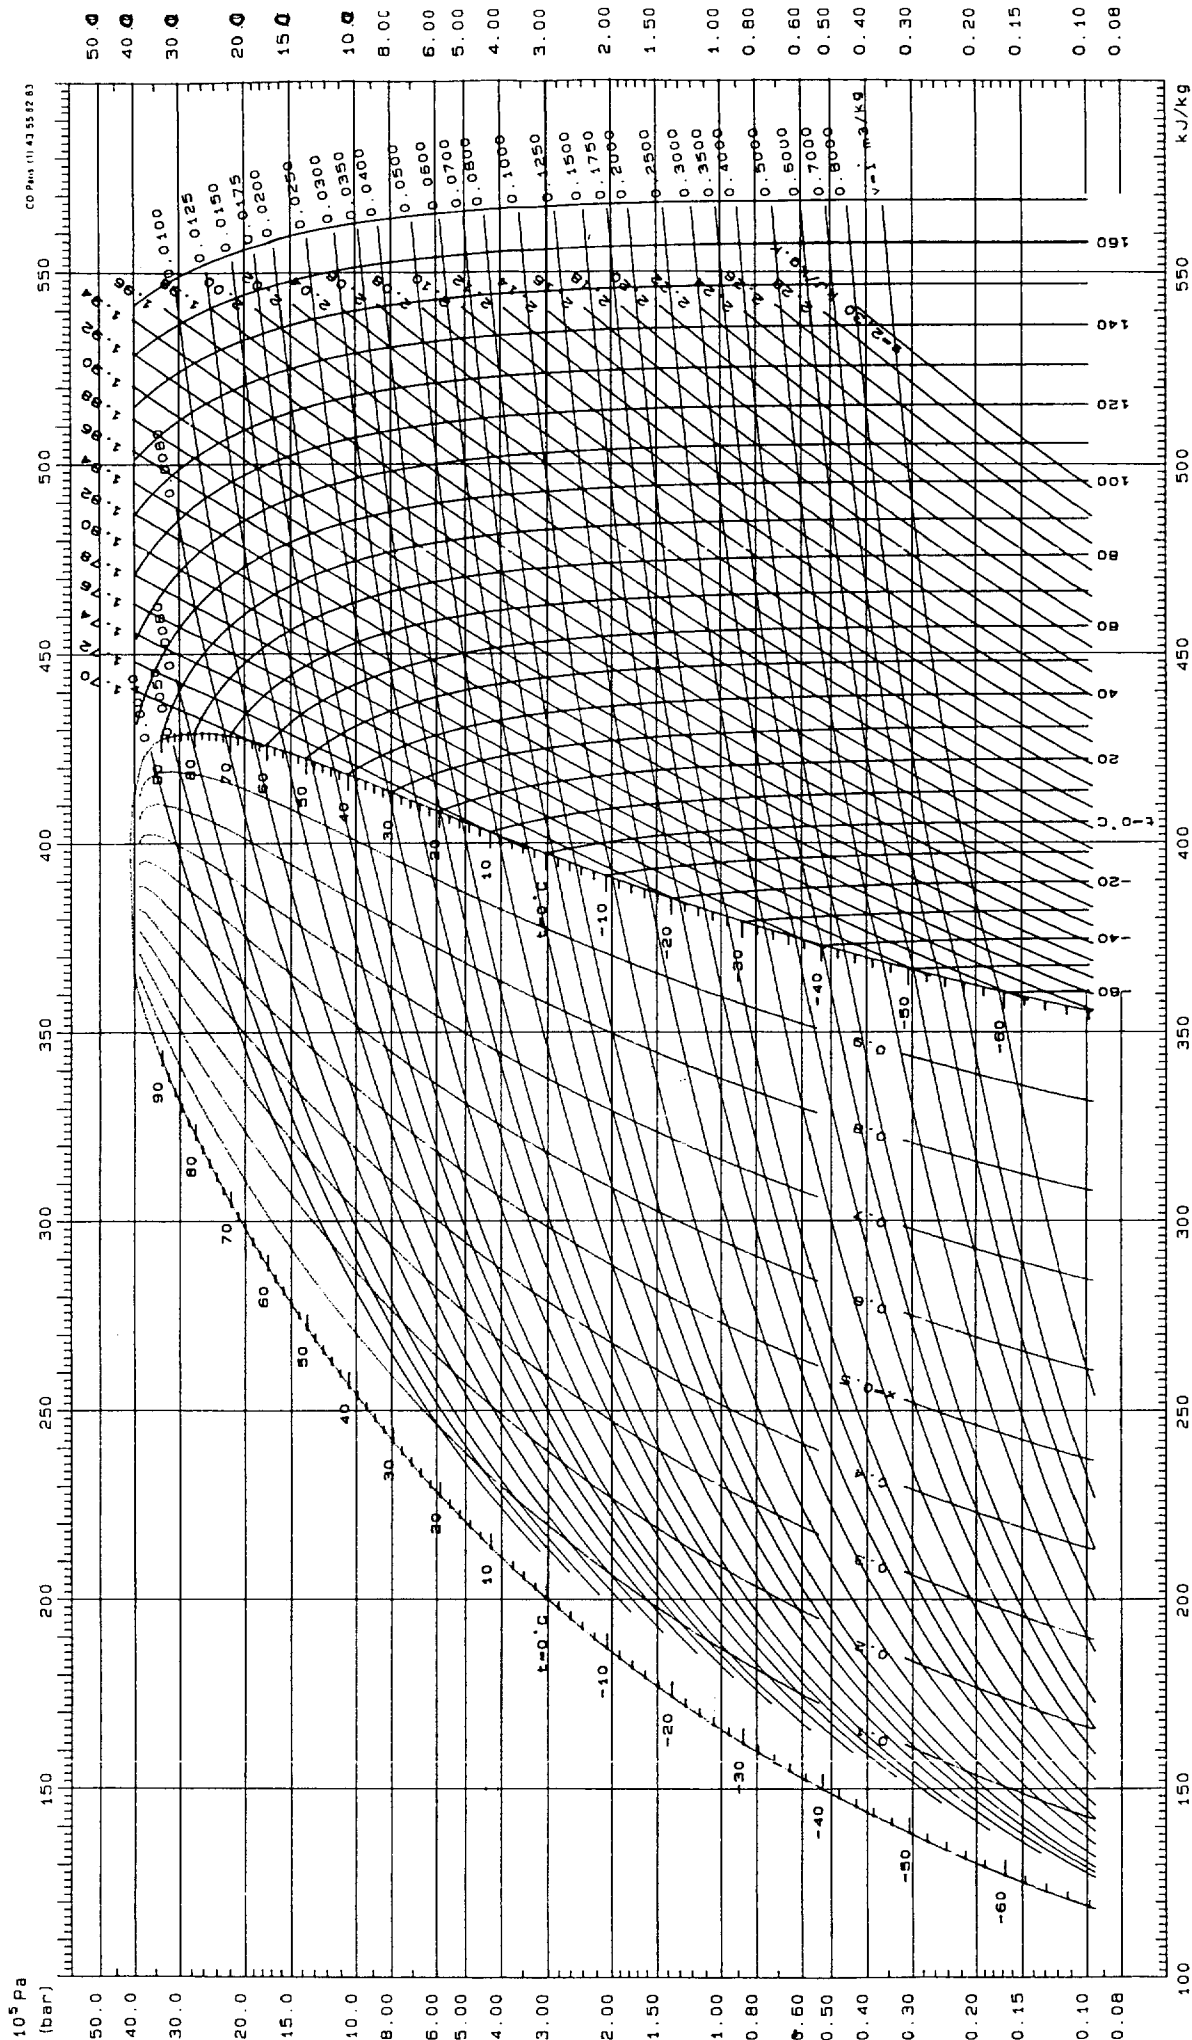

Dehon Service 1989

Services :
du Petit Parc, 94683 Vincennes Cedex
98 75 00 + SDA - Télécopie (1) 43 98 21 51

Enthalpie massique - Specific enthalpy
Spezifische Enthalpie - Entalpia específica

Calculé et dessiné par le Service
Applications Thermodynamiques
de Dehon Service